



VINÇOTTE CERTIGO asbl

Organisme de contrôle agréé

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - Belgique

TVA BE 0821.076.888 - RPM Bruxelles - BNP Paribas Fortis: BE19 0016 0117 0512 - BIC: GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - brussels@vincotte.be


Personne à contacter : RONALD COOMANS

- Nos coordonnées

Rapport N° : AUD / 15 / 30649220 / 00 / FR / 000

Réf. client : 100439839

Réf. contrat : /

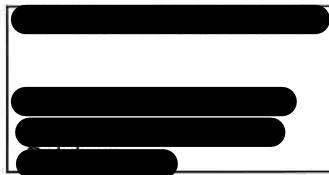

- Vos coordonnées

Ref. : /

- Données d'intervention

Lieu : [REDACTED] -

Date : 15/03/2019

Effectuée par : ABDELMALIK TIGRA (5064)

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

15001

INSTALLATION

Nom : Prénom :

Adresse [REDACTED]

Tél :

- Propriétaire ou gestionnaire

idem

- Responsable de l'exécution du travail

Nom : Timsac Prénom : Vasile

N° TVA : BE 690685233

- Type de local

Unité d'habitation

BASE DE L'EXAMEN

- Règlement : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

- Art 270 :

- Art 86

CONCLUSION

- La nouvelle installation est conforme au Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE).

- Le dispositif différentiel général a été plombé.

- L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 15/03/2044.(*)

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation. Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Ing. J. Windey
Directeur Général



CONTENU DE L'EXAMEN

- Contrôle visuel

- Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs.
- Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts indirects.
- Etat (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe.
- Matériel fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens.
- Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent.
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas.
- Continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection.

- Mesures - tests

- Résistance de dispersion de la prise de terre : 4 Ohm.
- Isolement général : 23.24 MOhm.
- Fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test.
- Boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut.

DONNÉES GÉNÉRALES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Données du distributeur

N° EAN :	EAN non communiqué
Compteur kWh n° :	Compteur kWh non placé

- Données de l'installation

Installation conçue pour une tension nominale de :	3N400 V
--	---------

Courant nominal maximum :	40 A
Câble d'alimentation du tableau principal - type :	XVB

Câble d'alimentation du tableau principal - section :	4*10 mm ²
---	----------------------

Type de prise de terre :	boucle de terre
--------------------------	-----------------

- Description de l'installation

Dispositif différentiel général :	40A/300mA
Nombre de tableaux :	2
Nombre de circuits terminaux :	40
Schéma(s) de position :	voir annexe(s)
Schéma(s) unifilaire(s) :	voir annexe(s)


INFRACTIONS - REMARQUES


- Nouvelle installation**
- Installation existante**

AUTRE(S) ANNEXE(S)

ORIGINAL

15001

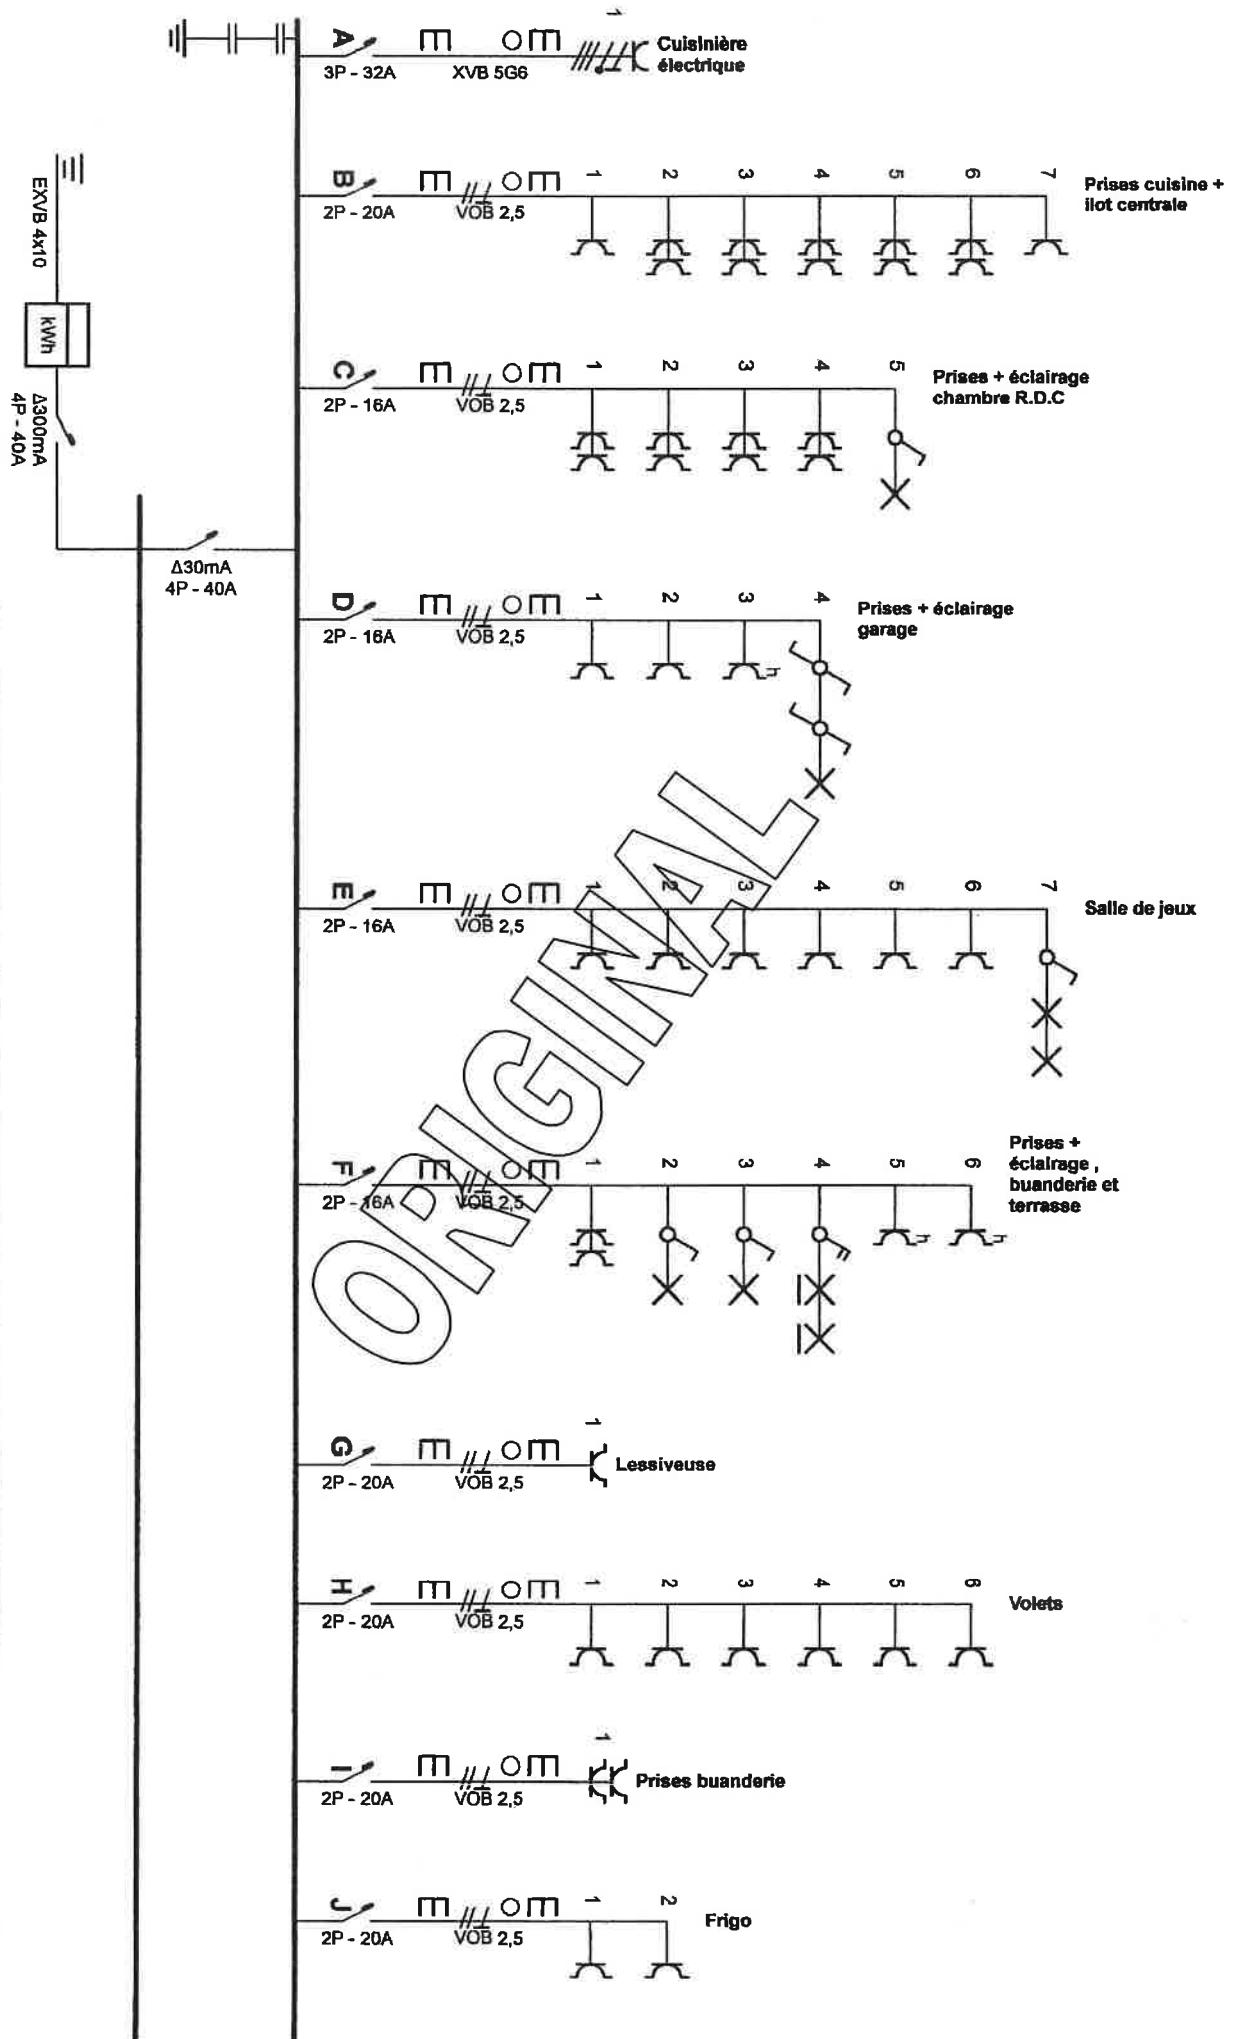

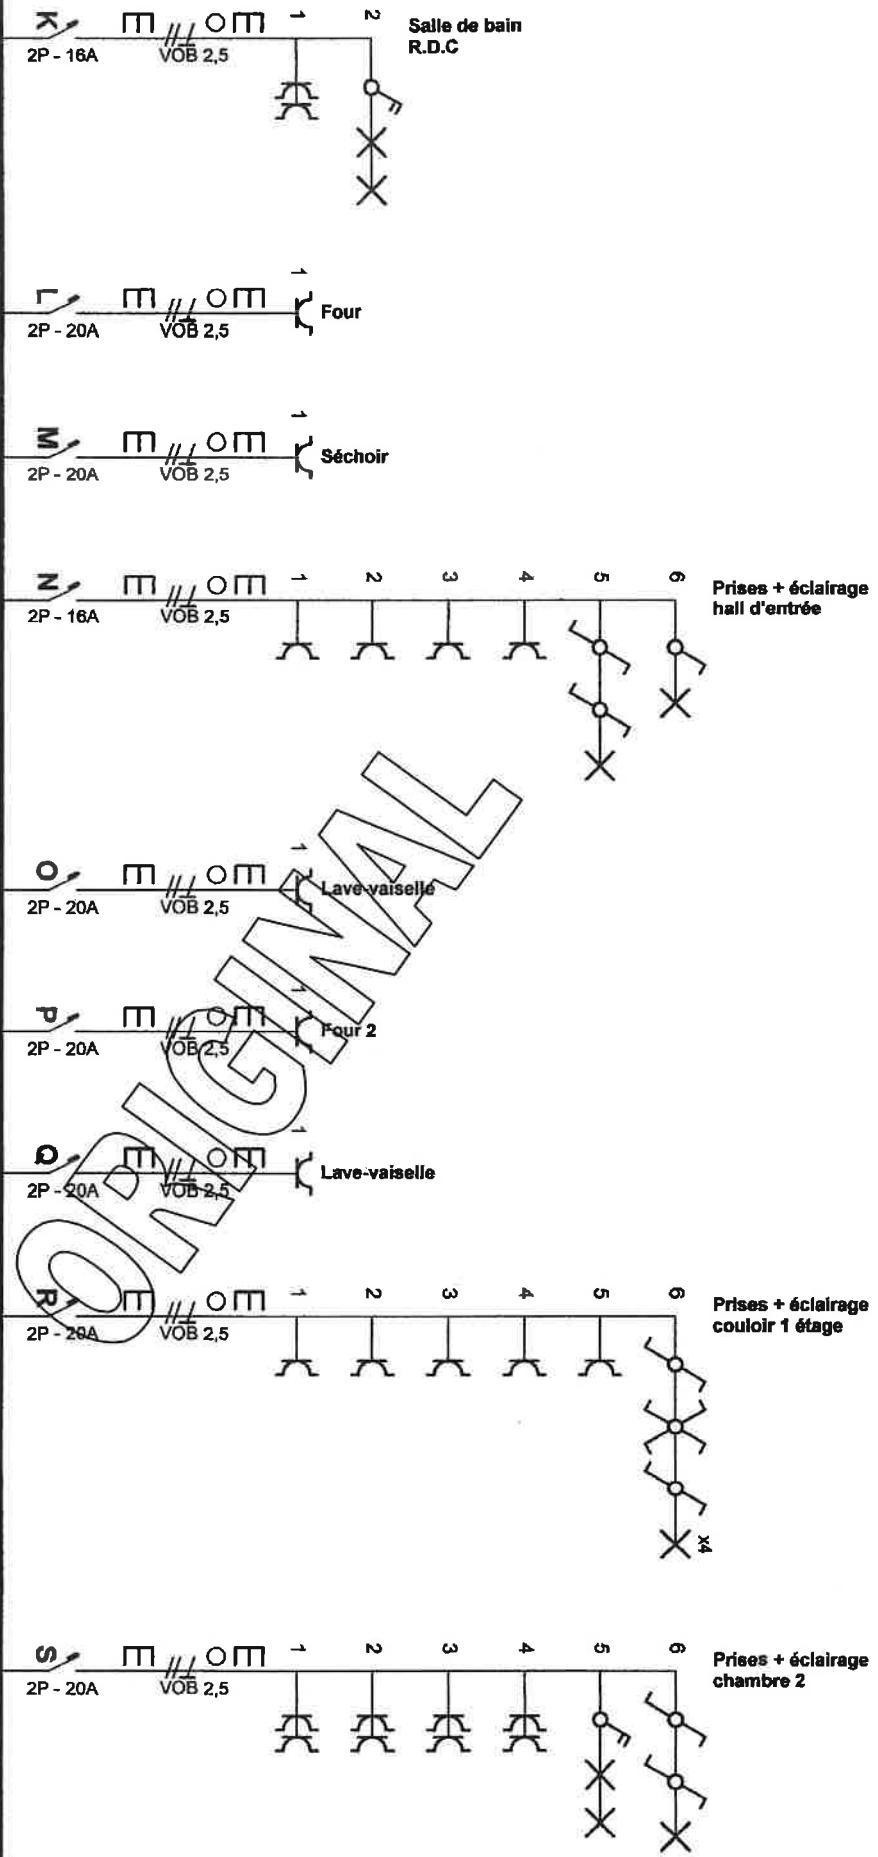

Adresse de l'installation électrique

Timsac Vassile
Timsac Vassile
Rue orangéa 2 Boîte 7
1090 Bruxelles
Tél.: GSM: 0488304211
Fax: -
e-mail: vassile.timsac@yahoo.com
0690685233

P. 2/10
Schéma unifilaire
3 x 400V + N ~ 50Hz


Adresse de l'installation électrique


[REDACTED]

Installateur
Timsac Vassie
Rue Orléans, 2 Boîte 7
1090 Bruxelles
Tél.: - GSM: 0488304211
Fax: -
e-mail: vassie.timsac@yahoo.com
0690685233

P. 3/10
Schéma initial

3 x 400V + N ~ 50Hz

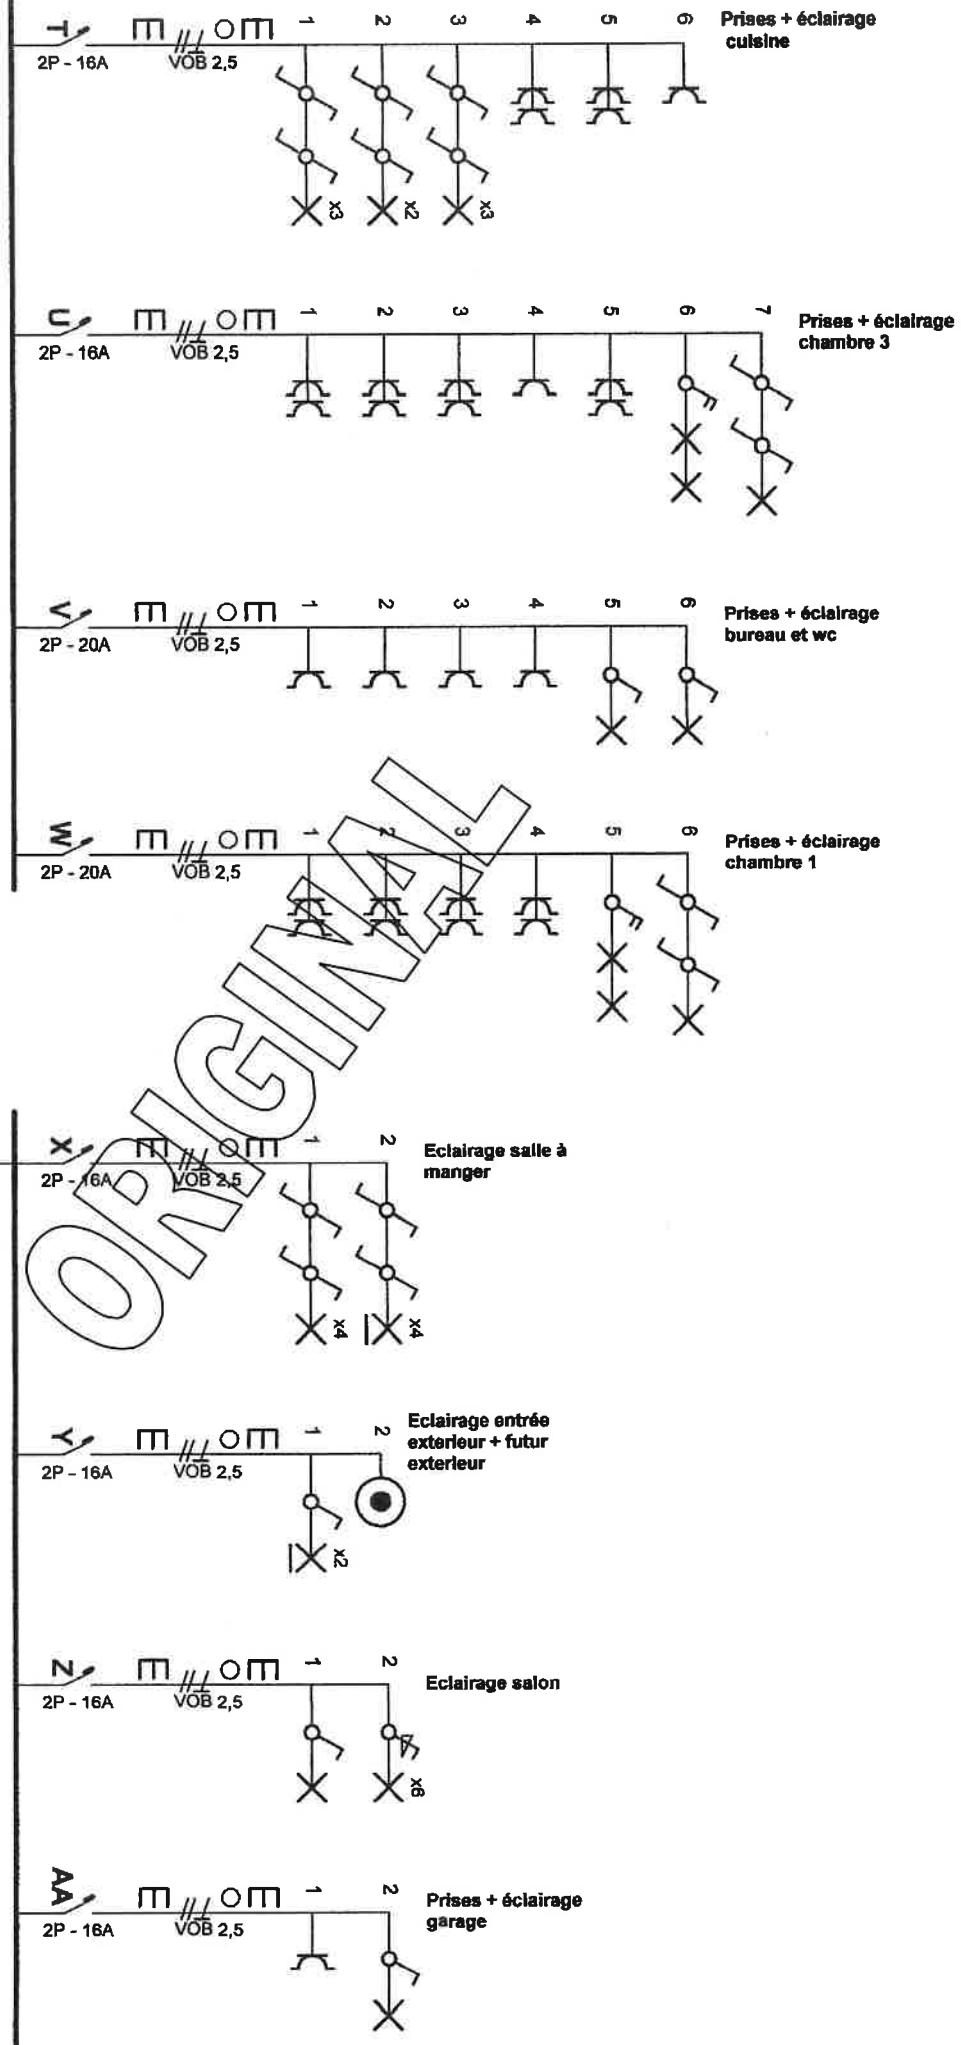

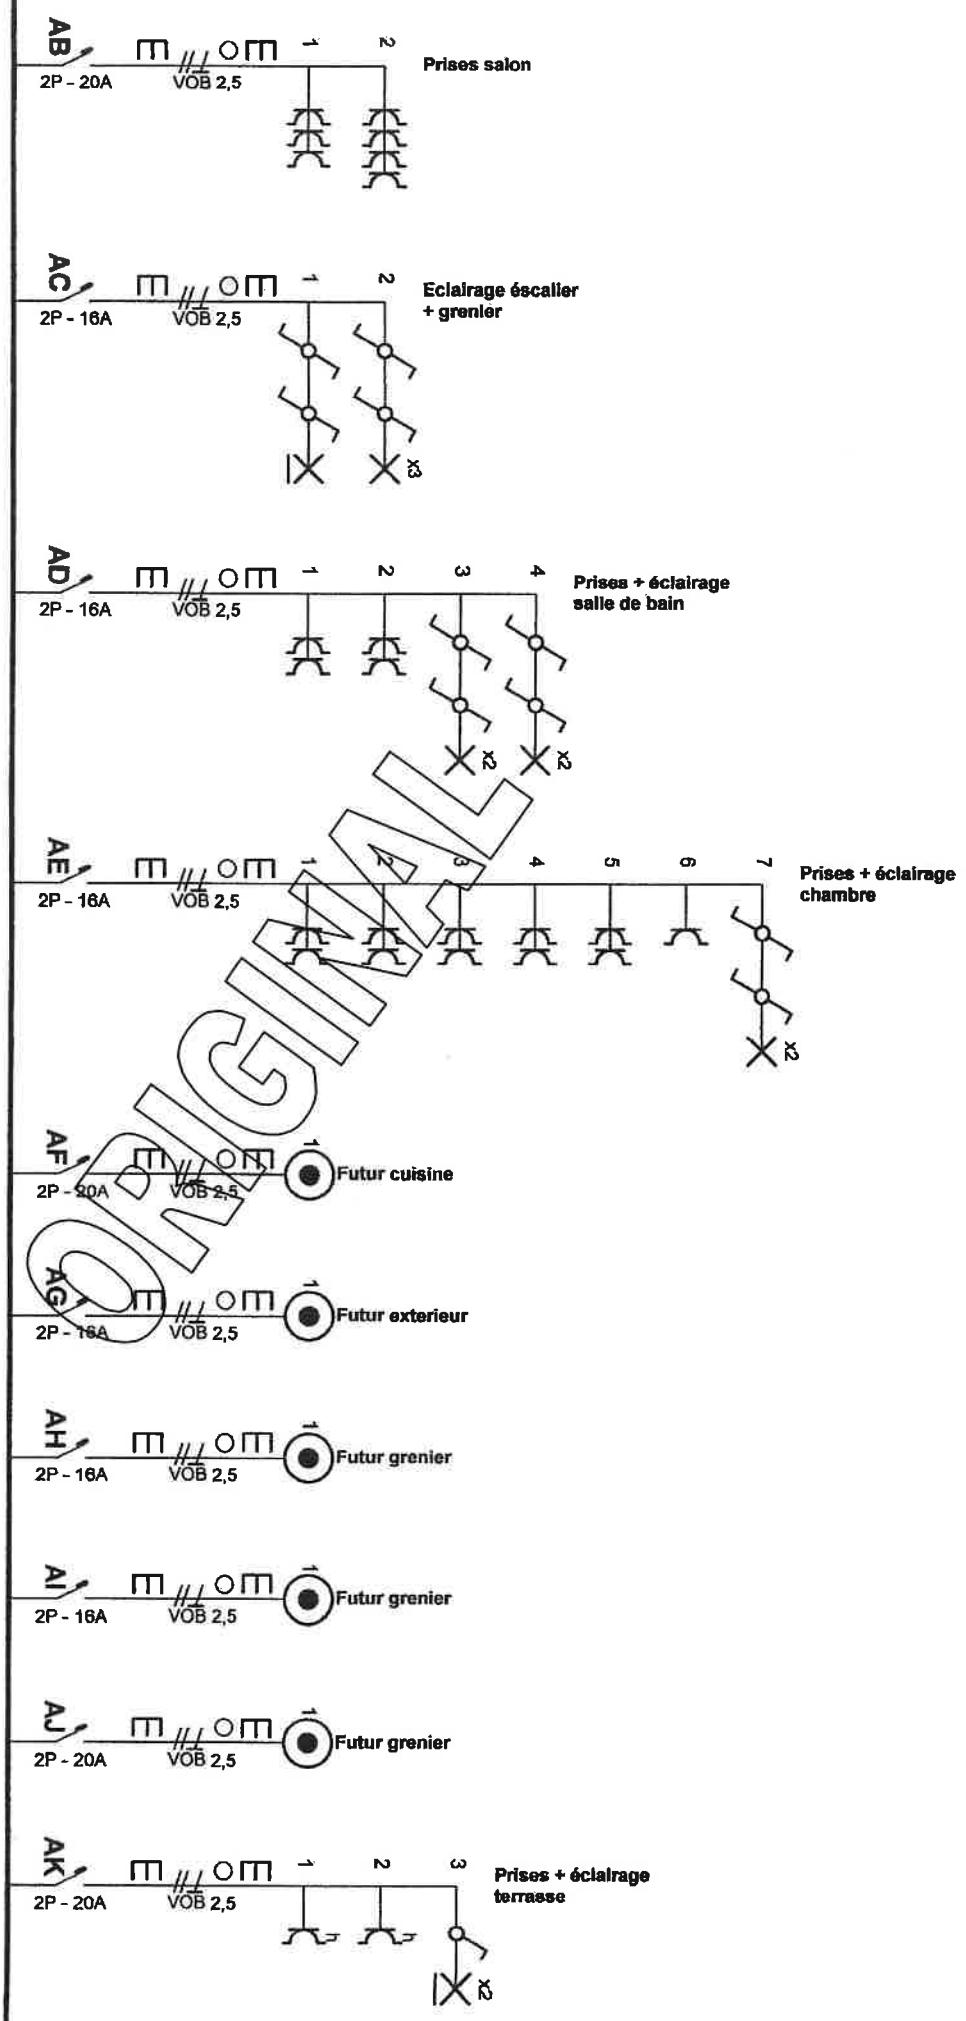


Adresse de l'installation électrique

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Fax: -

Installateur
Timsac Vasile
Rue orangera 2 Boîte 7
1090 Bruxelles
Tél.: - GSM: 0488304211
Fax: -
e-mail: vasile.timsac@yahoo.com
0690685233

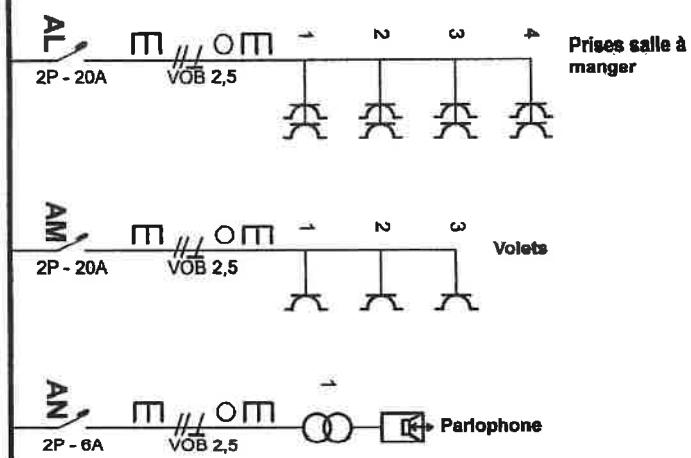

ORIGINAL

Adresse de l'installation électrique

[REDACTED]

Fax: -

Installateur

Timsac Vasile


Rue ongona 2 Botte 7


1090 Bruxelles


Tél.: - GSM: 0488304211

Fax: -

e-mail: vasile.timsac@yahoo.com
0690685233

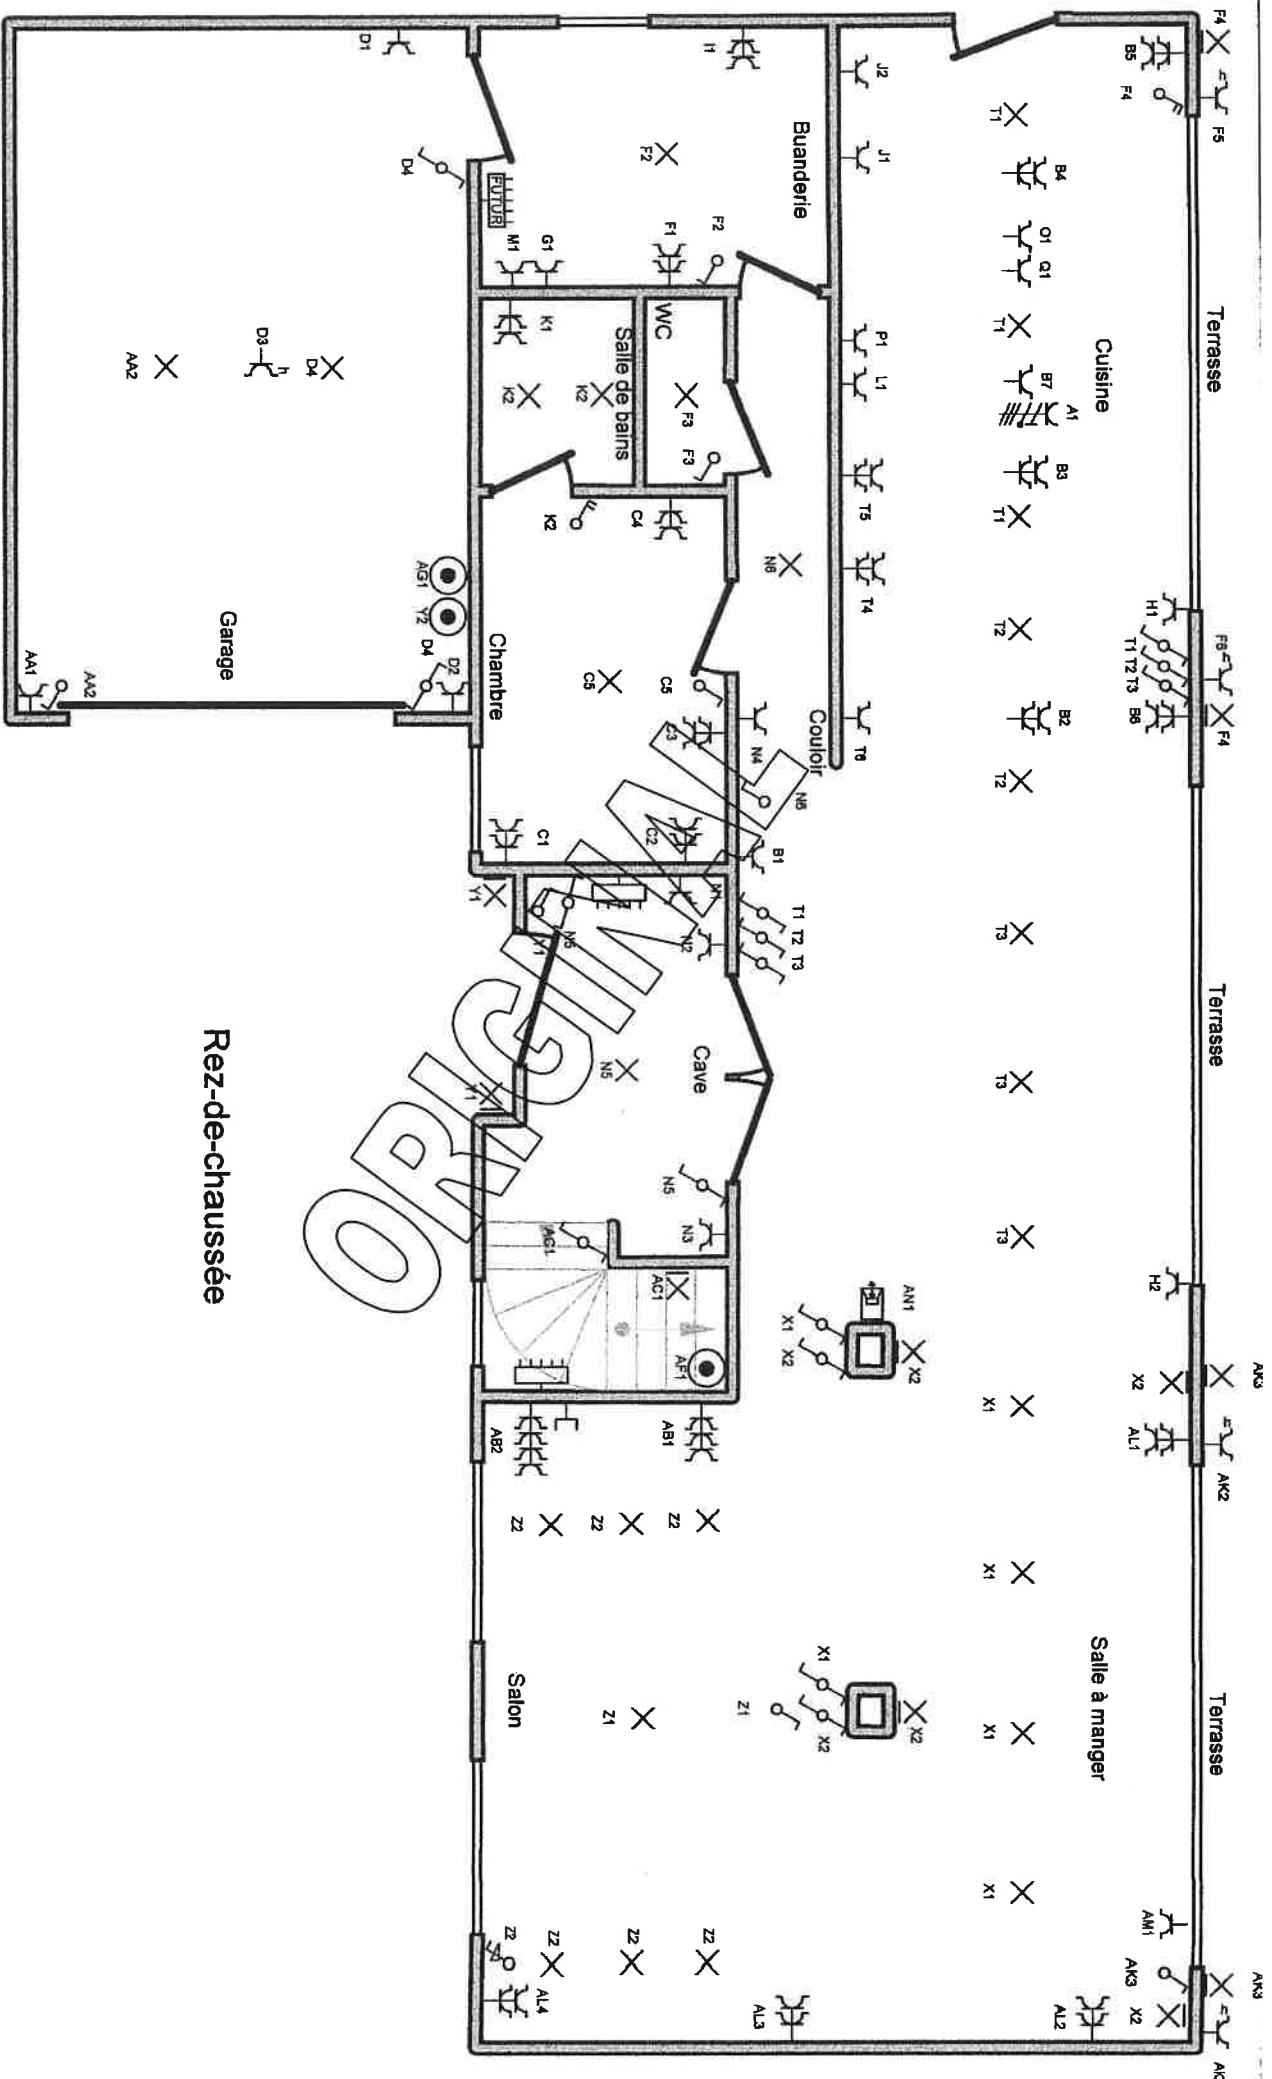

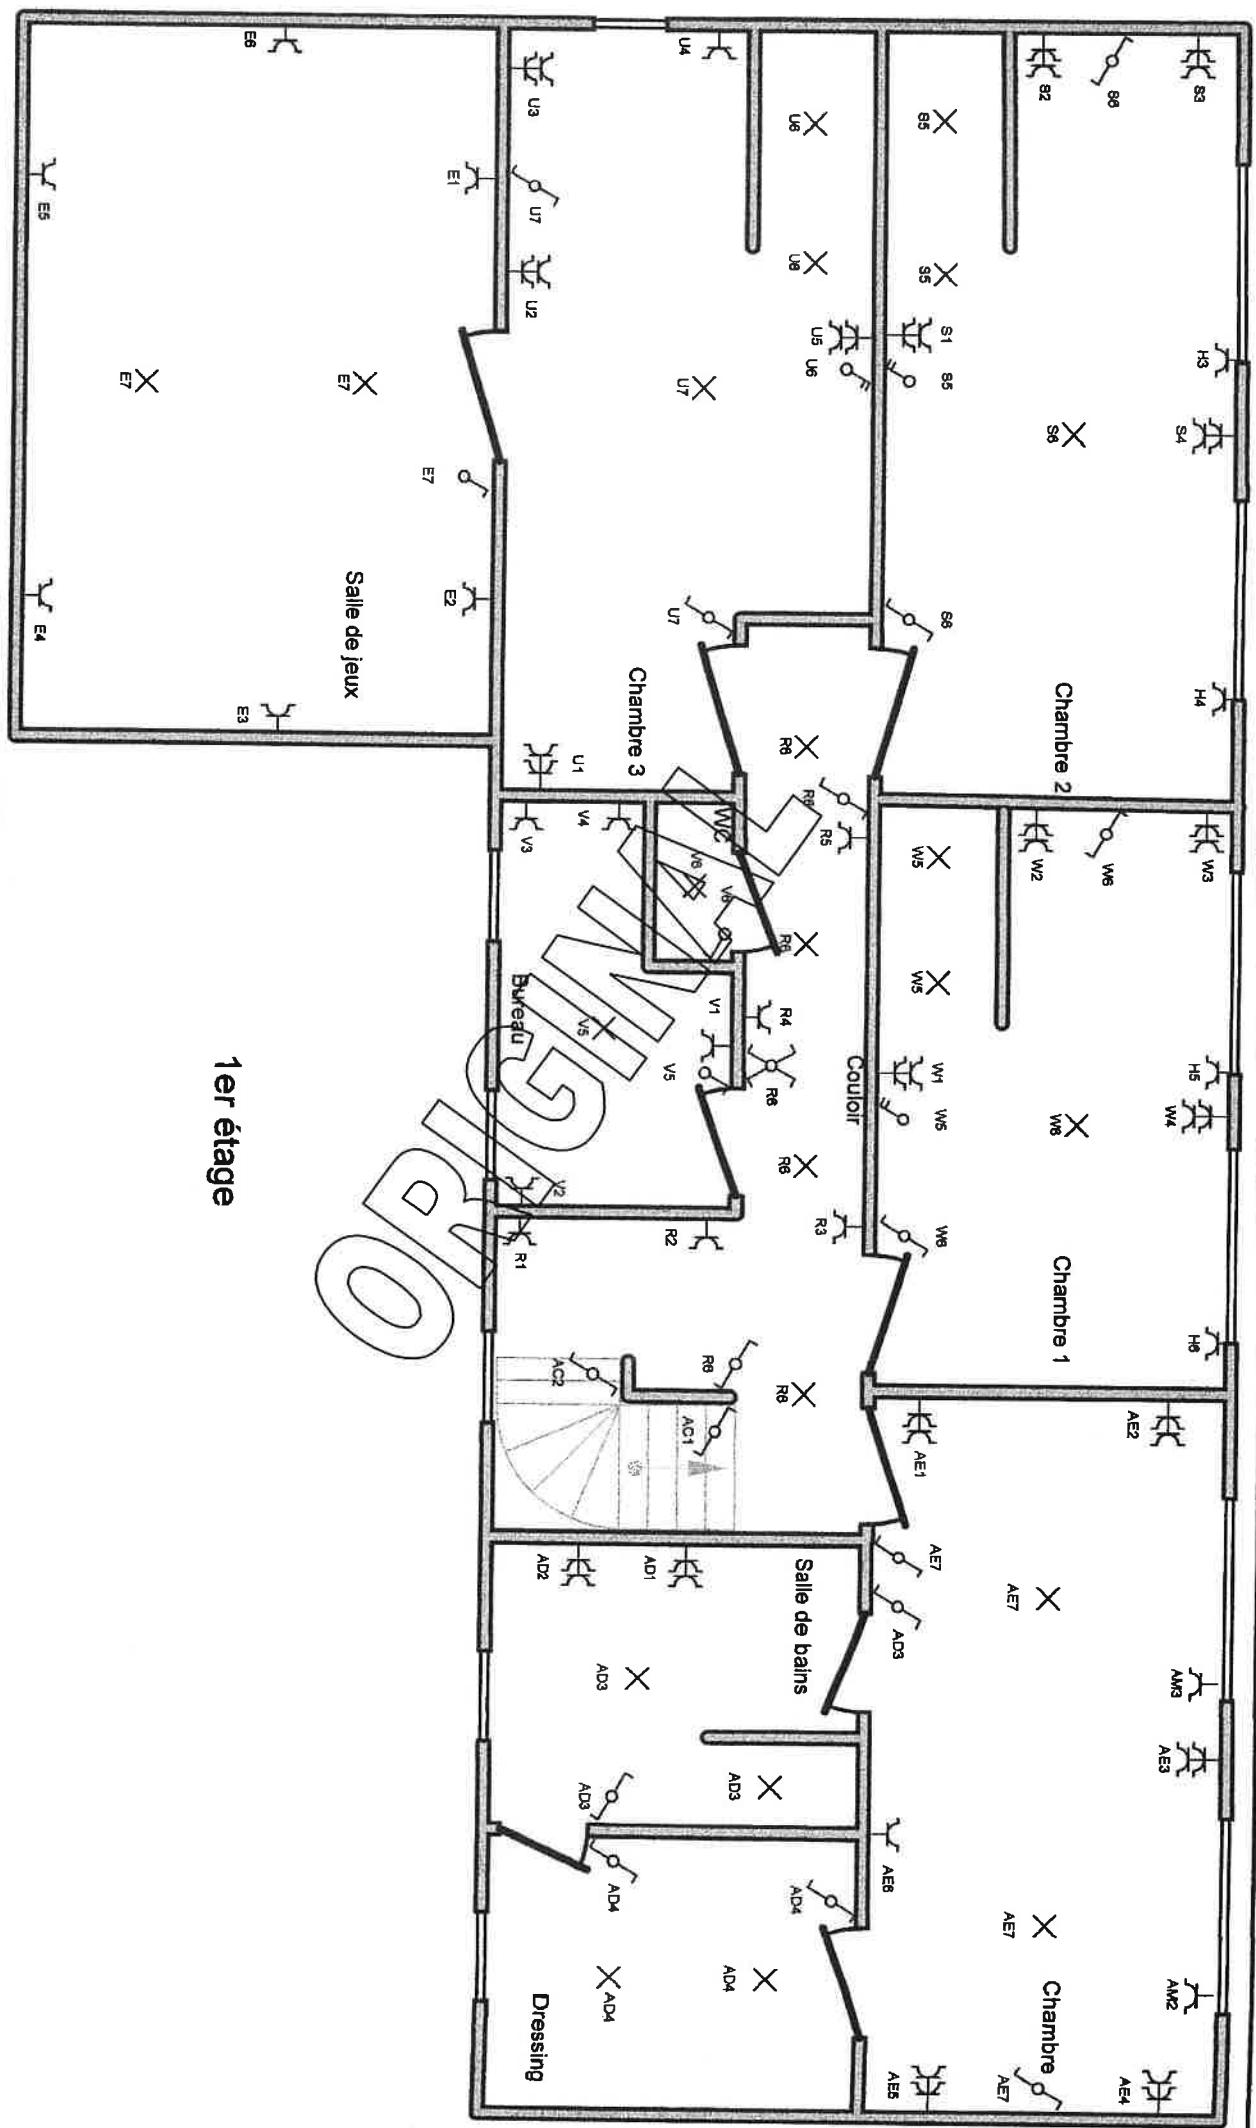

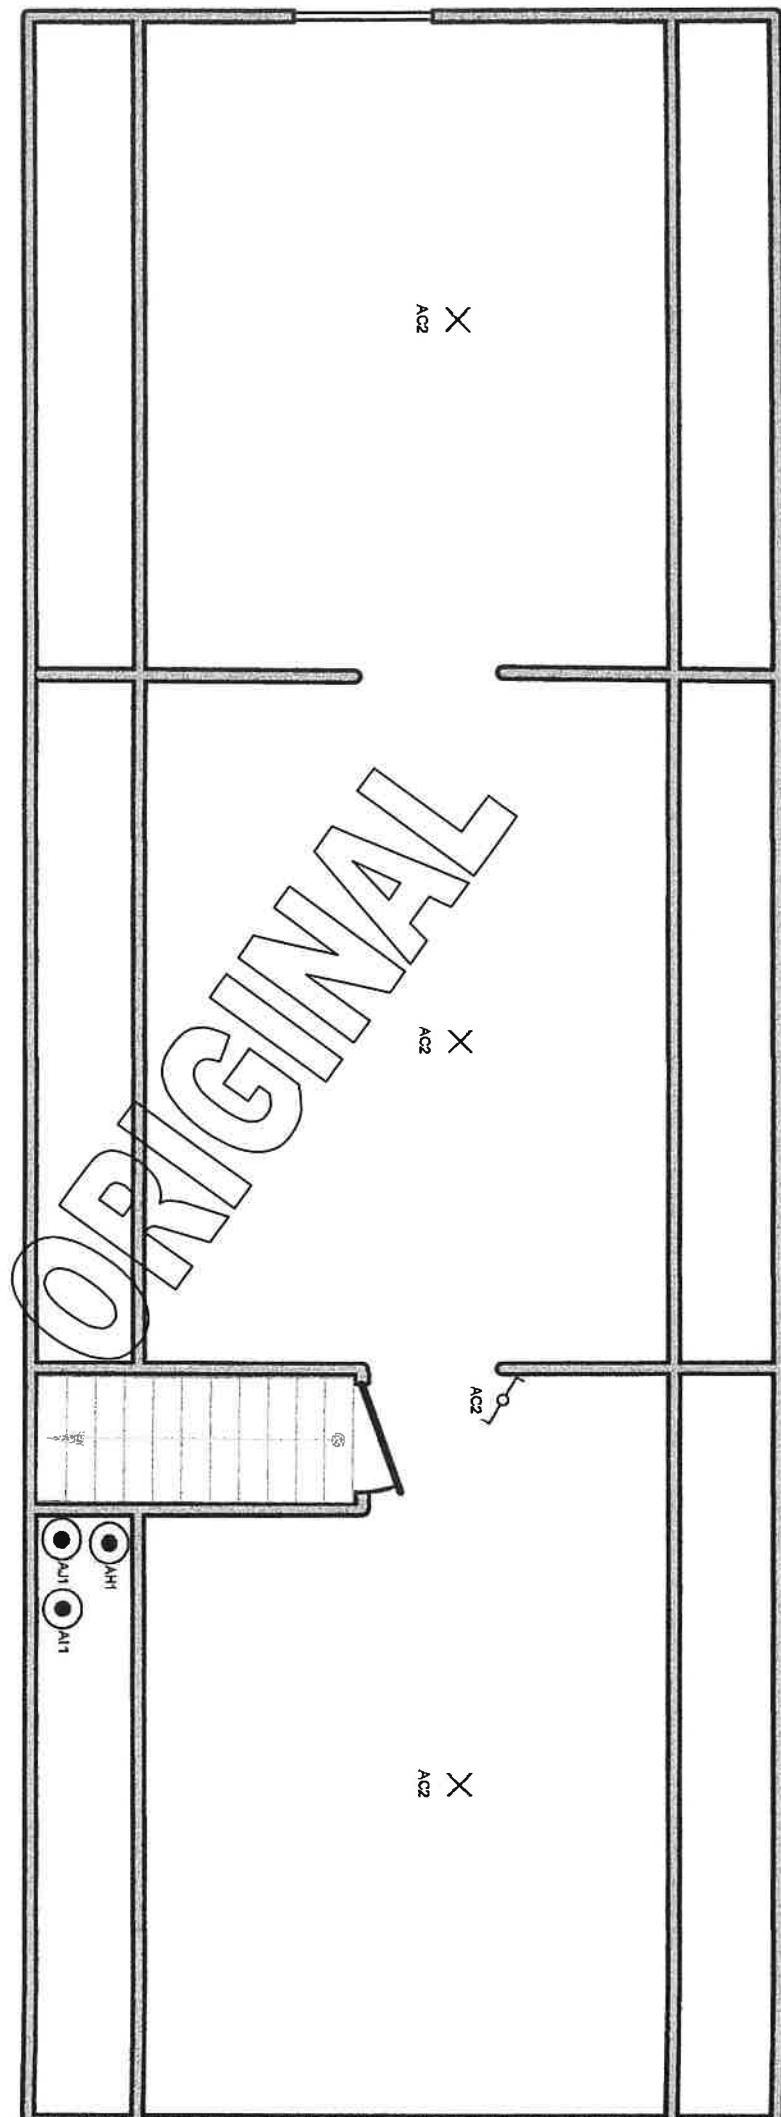


Grenier

Adresse de l'installation électrique

Timsac Vassile
 Rue orangea 2 Boite 7
 1090 Bruxelles
 Tél.: GSM: 0488304211
 Fax: -
 e-mail: vasile.timsac@yahoo.com
 0690685233

P. 8/10
 Schéma de position
 3 x 400V + N ~ 50Hz

A:	Cuisinière électrique
B:	Prises cuisine + ilot centrale
C:	Prises + éclairage chambre R.D.C
D:	Prises + éclairage garage
E:	Salle de jeux
F:	Prises + éclairage , buanderie et terrasse
G:	Lessiveuse
H:	Volets
I:	Prises buanderie
J:	Frigo
K:	Salle de bain R.D.C
L:	Four
M:	Séchoir
N:	Prises + éclairage hall d'entrée
O:	Lave-vaiselle
P:	Four 2

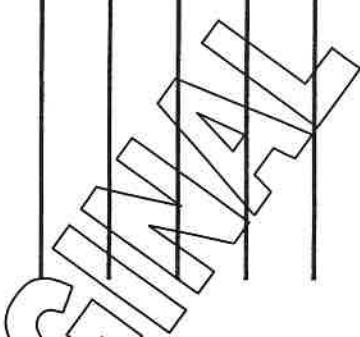

Q:	Lave-vaiselle
R:	Prises + éclairage couloir 1 étage
S:	Prises + éclairage chambre 2
T:	Prises + éclairage cuisine
U:	Prises + éclairage chambre 3
V:	Prises + éclairage bureau et wc
W:	Prises + éclairage chambre 1
X:	Éclairage salle à manger
Y:	Éclairage entrée extérieur + futur extérieur
Z:	Éclairage salon
AA:	Prises + éclairage garage
AB:	Prises salon
AC:	Éclairage escalier + grenier
AD:	Prises + éclairage salle de bain
AE:	Prises + éclairage chambre
AF:	Futur cuisine

Adresse de l'installation électrique

Installateur
Timsac Vasilé
Rue originale 2 Boîte 7
1090 Bruxelles
Tél.: - GSM: 0488304211
Fax: -
e-mail: vasile.timsac@yahoo.com
0690686233

P. 9/10
Liste des circuits
3 x 400V + N ~ 50Hz

AG: Futur extérieur

AH: Futur grenier

AI: Futur grenier


AJ: Futur grenier

AK: Prises + éclairage terrasse

AL: Prises salle à manger

AM: Volets

AN: Parlophone

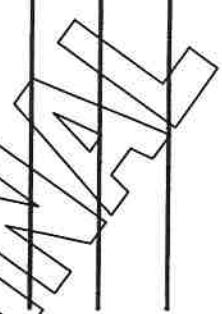

Adresse de l'installation électrique

Installateur
Timsac Vasile
Rue origena 2 Botte 7
1090 Bruxelles
Tel.: - GSM: 0488304211
Fax: -

e-mail: vasile.timsac@yahoo.com
0690685233

p. 10/10
Liste des circuits
3x 400V + N ~ 50Hz